

# BLOCS-PORTES BLINDES ET ANTI-EFFRACTION

## BLOC-PORTE ISOBLINDE 38/40 NIVEAU 2

- FEU:** CF et PF 1/2h (PV n° 96.42.191)
- ACOUSTIQUE:**  $R_w + (C) = 39 \text{ dB}$  - Rose = 40 dB(A) avec seuil suisse (PV n° AC 01.141/1)
- STABILITE:** Flèche inférieure ou égale à 1,5 mm en CLIMAT 2 (Essais CTBA)
- THERMIQUE:**  $U = 2,6 \text{ W/m}^2 \text{ °C}$
- EFFRACTION:** Essais réels: Niveau 2 (PV n° MP96.00.92)  
Essais conventionnels: Niveau 2 (PV n°2322.8.022)




### DESCRIPTIF DE BASE:

- HUISSERIE METALLIQUE
- JOINT D'HUISSERIE: 2 lèvres 1S652
- DIMENSIONS DU VANTAIL:
  - FEU : LARGEUR : 630 à 1030  
HAUTEUR : 1410 à 2260
  - ACOUSTIQUE : LARGEUR : 730 à 1030 si hauteur limitée à 2040  
LARGEUR : 730 à 930 si hauteur limitée à 2240  
HAUTEUR : mini 1840
  - EPAISSEUR: Fibre brute ou prépeinte: 40  
Placage bois: 41  
Stratifié 9/10°: 42
- CADRE B. E. 45 x 33,3 et 105 x 33,3 (montant serrure)
- AME COMPOSITE BLINDEE ET ACOUSTIQUE
- FERRAGE: 3 ou 4 paumelles de 130 et pion anti-dégondage.  
Serrure à 3 points de condamnation classée A2P 2 étoiles VACHETTE 5000
- JOINT BALAI HELIOS BPSU EN PARTIE BASSE
- SENS DU FEU: recto - verso

acou 5 avec seuil  
acou 4 avec joint balai

ISOBLINDE 38/40  
NIVEAU II

**CLASSEMENT FASTE**  
Pour les variantes admises, se reporter au certificat.

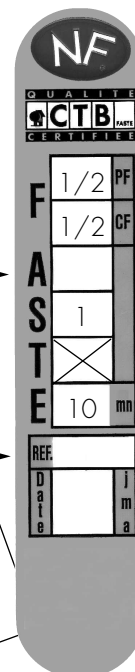

### VARIANTES ADMISES:

- Revêtement stratifié ép.0,9 mm ou placage bois (\*) V-5.
- Remplacement de la serrure VACHETTE 5000 A2P 2 étoiles par une serrure VACHETTE 5000 SGN 2 ou 5900 A2P 2 étoiles ou BRICARD 8100 A2P 2 étoiles.
- Substitution d'une serrure classée A2P 1 étoile à la serrure classée A2P 2 étoiles. Dans ce cas, le classement intrinsèque de la serrure est de niveau 1, mais le bloc-porte conserve sa résistance de niveau 2 (10 minutes) aux essais d'effraction visant l'ouverture en force par rupture des pènes ou des gâches.  
Les serrures A2P 1 étoile qui peuvent être utilisées sont: VACHETTE 5000 et 5900 A2P 1 étoile, BRICARD 8151, JPM 52001 K et 52006 K.
- Microviseur (\*) IX-3
- Rives homogènes.
- Fibres de parement matricées et prépeintes (largeur 930).

### VARIANTE ADMISE AVEC INCIDENCE SUR L'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE:

- Remplacement du seuil suisse par un joint balai :  $R_w (C;Ctr) = 38(-1;-3)$  - Rose = 38 dB(A)

(\*) Modifications admises et entérinées par le CECMI en date du 18 avril 1986